Legenda

━	Tracciato di massima nuovo elettrodotto interrato
─	Strada Comunale Attuale
┅	Acquedotto
╌	Condotte acque bianche
╌	Condotte acque nere
┅	Linee elettriche 20 kV interrate
┅	Linee telefoniche interrate
─	Linea AT 220 Kv Esistente
┼┼┼┼	Linea AT 220 Kv Esistente da smantellare
─	Linea metano
▨	Recinzioni
─	Cavo illuminazione pubblica
▨	Fabbricati non censiti in mappa

aggiornamenti

N	Data	Disegnato	Visto	Controllato	Descrizione
4					
3					
2					
1					
0	Marzo 2008	L.LORENZELLI	A.PANDOLFI	L.C.SPERANZA	EMISSIONE

Client:

Terna
Rete Elettrica Nazionale

Main Contractor:

Nexans
NEXANS ITALIA S.p.A.

Consultans:

SCANGEA
Roma 00135 – Via Sestriere 25
Tel.(+39)06.3350900 – Fax(+39)06.3350600
www.scangea.eu – info@scangea.eu

Project:

ELETTRODOTTO 220 KV 'MUCONE 2 – ROTONDA – DERIV. MUCONE 1'
VARIANTE SOTTERRANEA TRONCO 10–14 PER OPERE DI URBANIZZAZIONE
COMUNE DI ACRI (CS)

Drawing N.

N-AT-725

Drawing Subject

PLANIMETRIA DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI (INTERFERENZE)

Scale

1 : 500

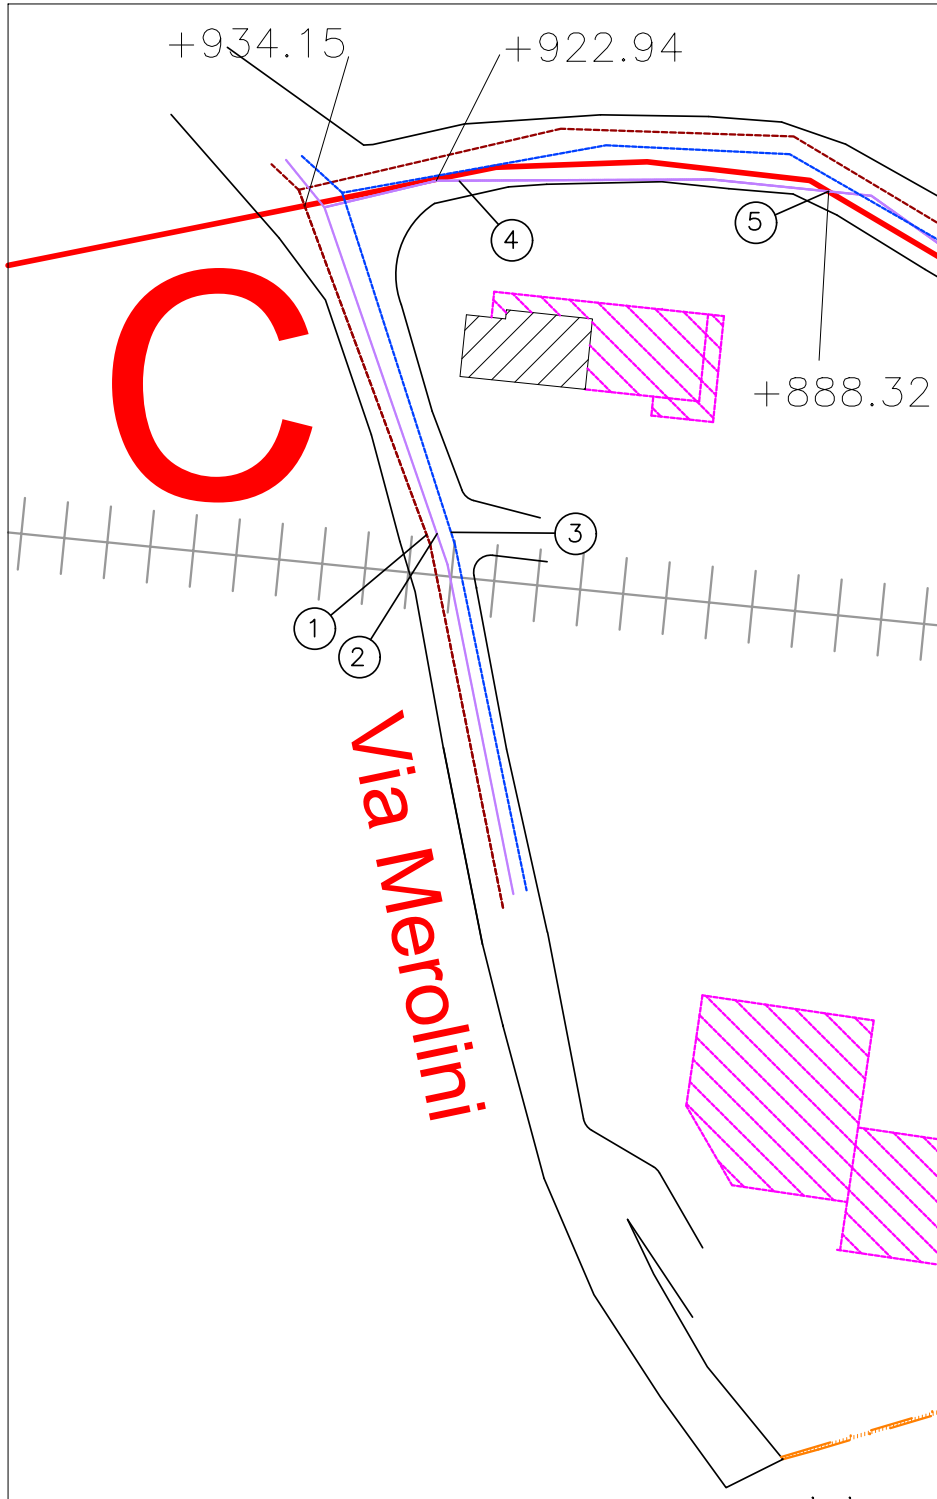
+934.15
+922.94
+888.32
C
4
5
3
1
2
Via Merolini

N.B. LO ZERO DELLE PROGRESSIVE DEGLI ATTRAVERSAMENTI E' L'ASSE

LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO E' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE.
VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA DIVULGAZIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZ

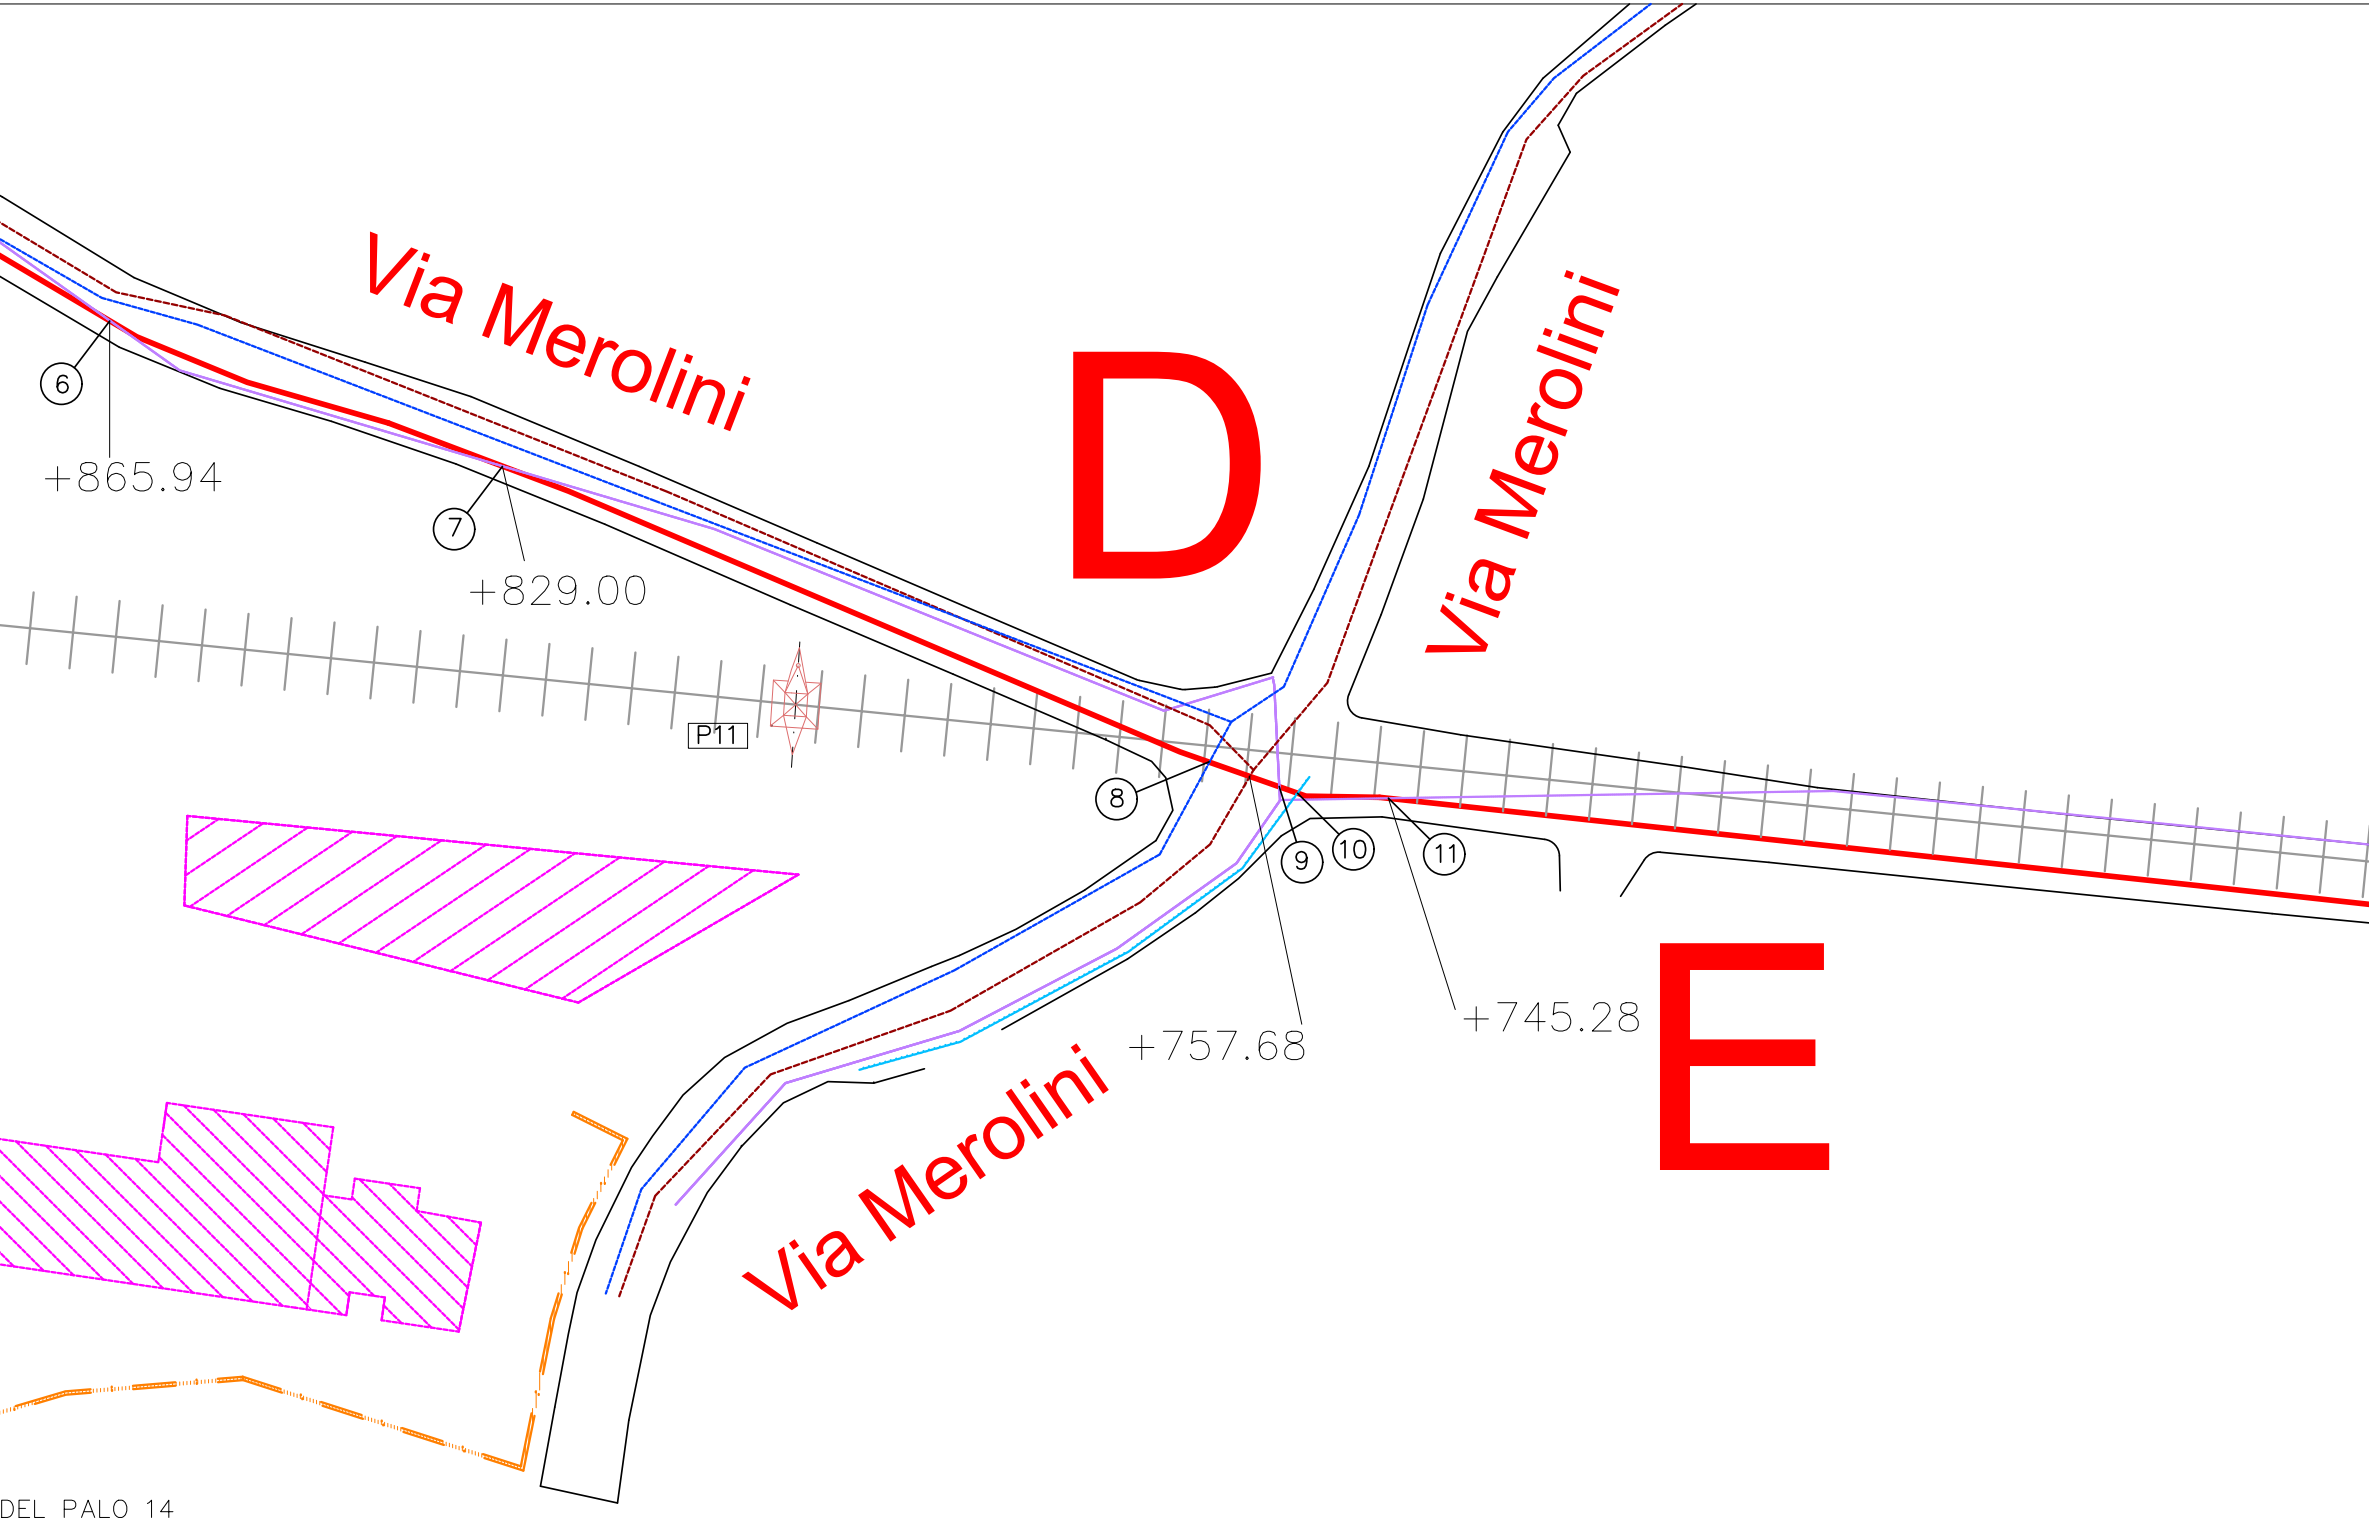
Via Merolini
D
Via Merolini
6
+865.94
7
+829.00
P11
8
9
10
11
+757.68
+745.28
E
Via Merolini

DEL PALO 14

ZIONE SCRITTA DEL PROPRIETARIO.

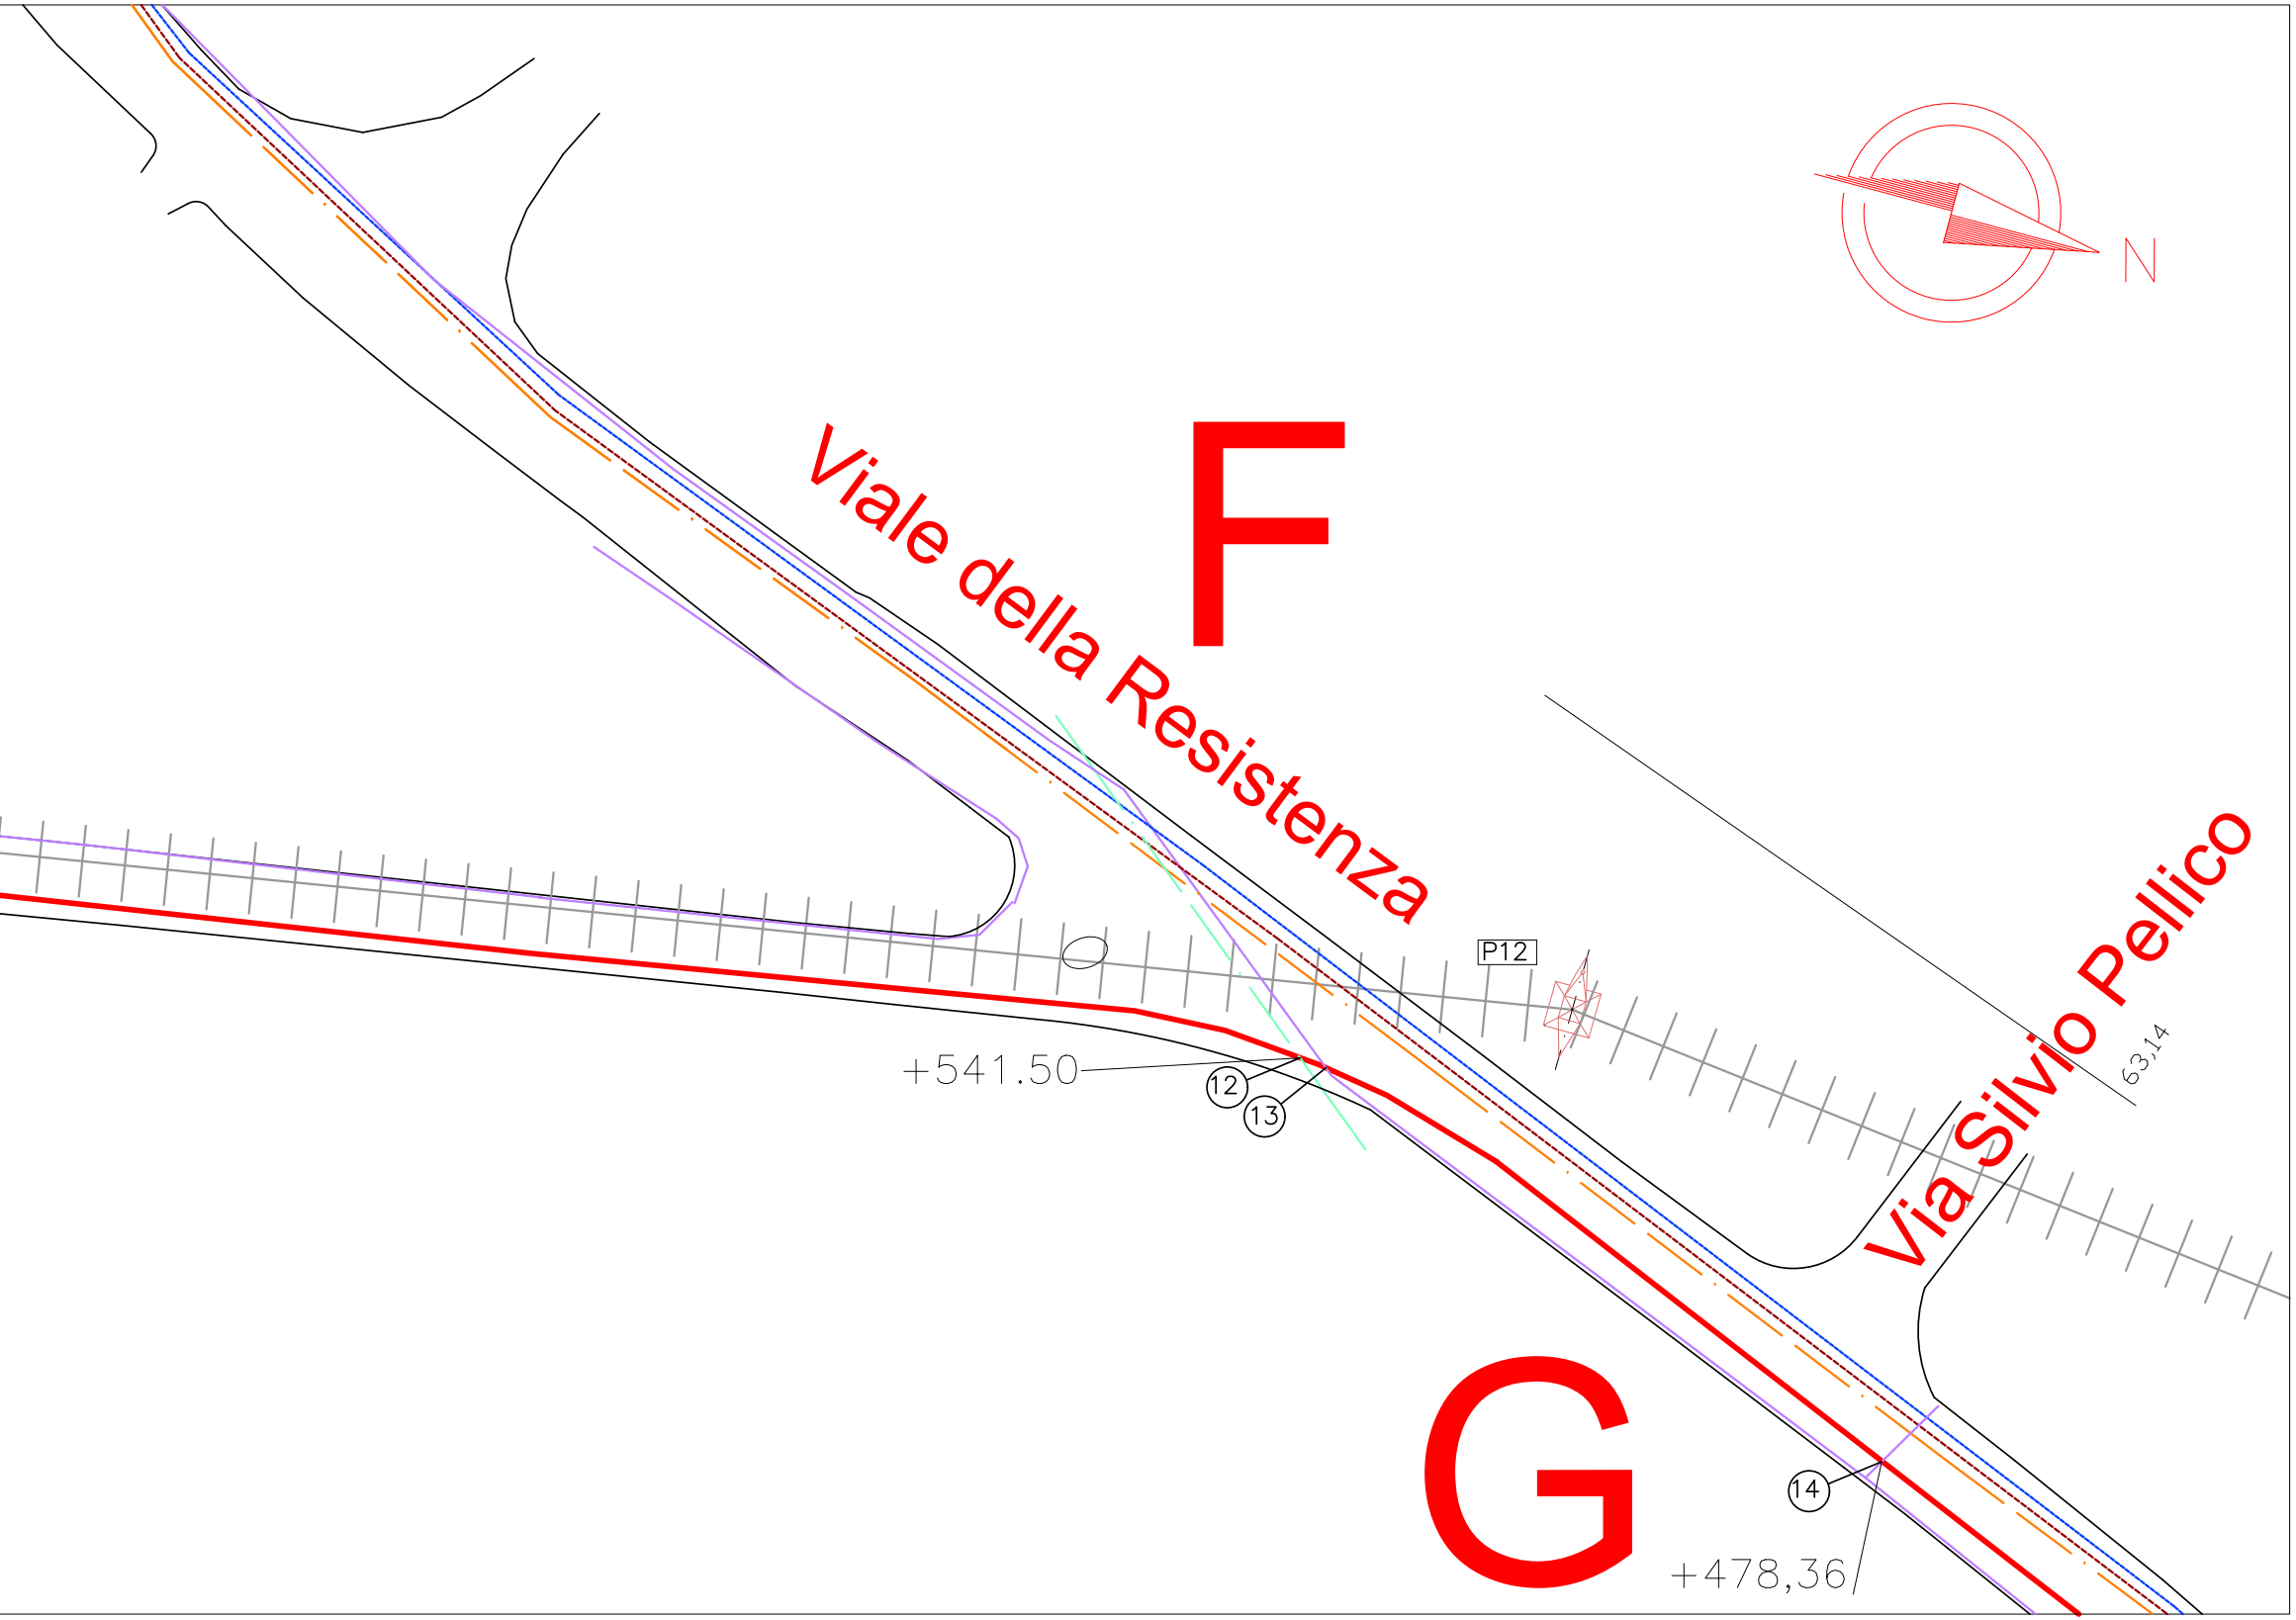
F
Viale della Resistenza
N
P12
Via Silvio Pellico
63,14
+541.50
12
13
G
14
+478,36

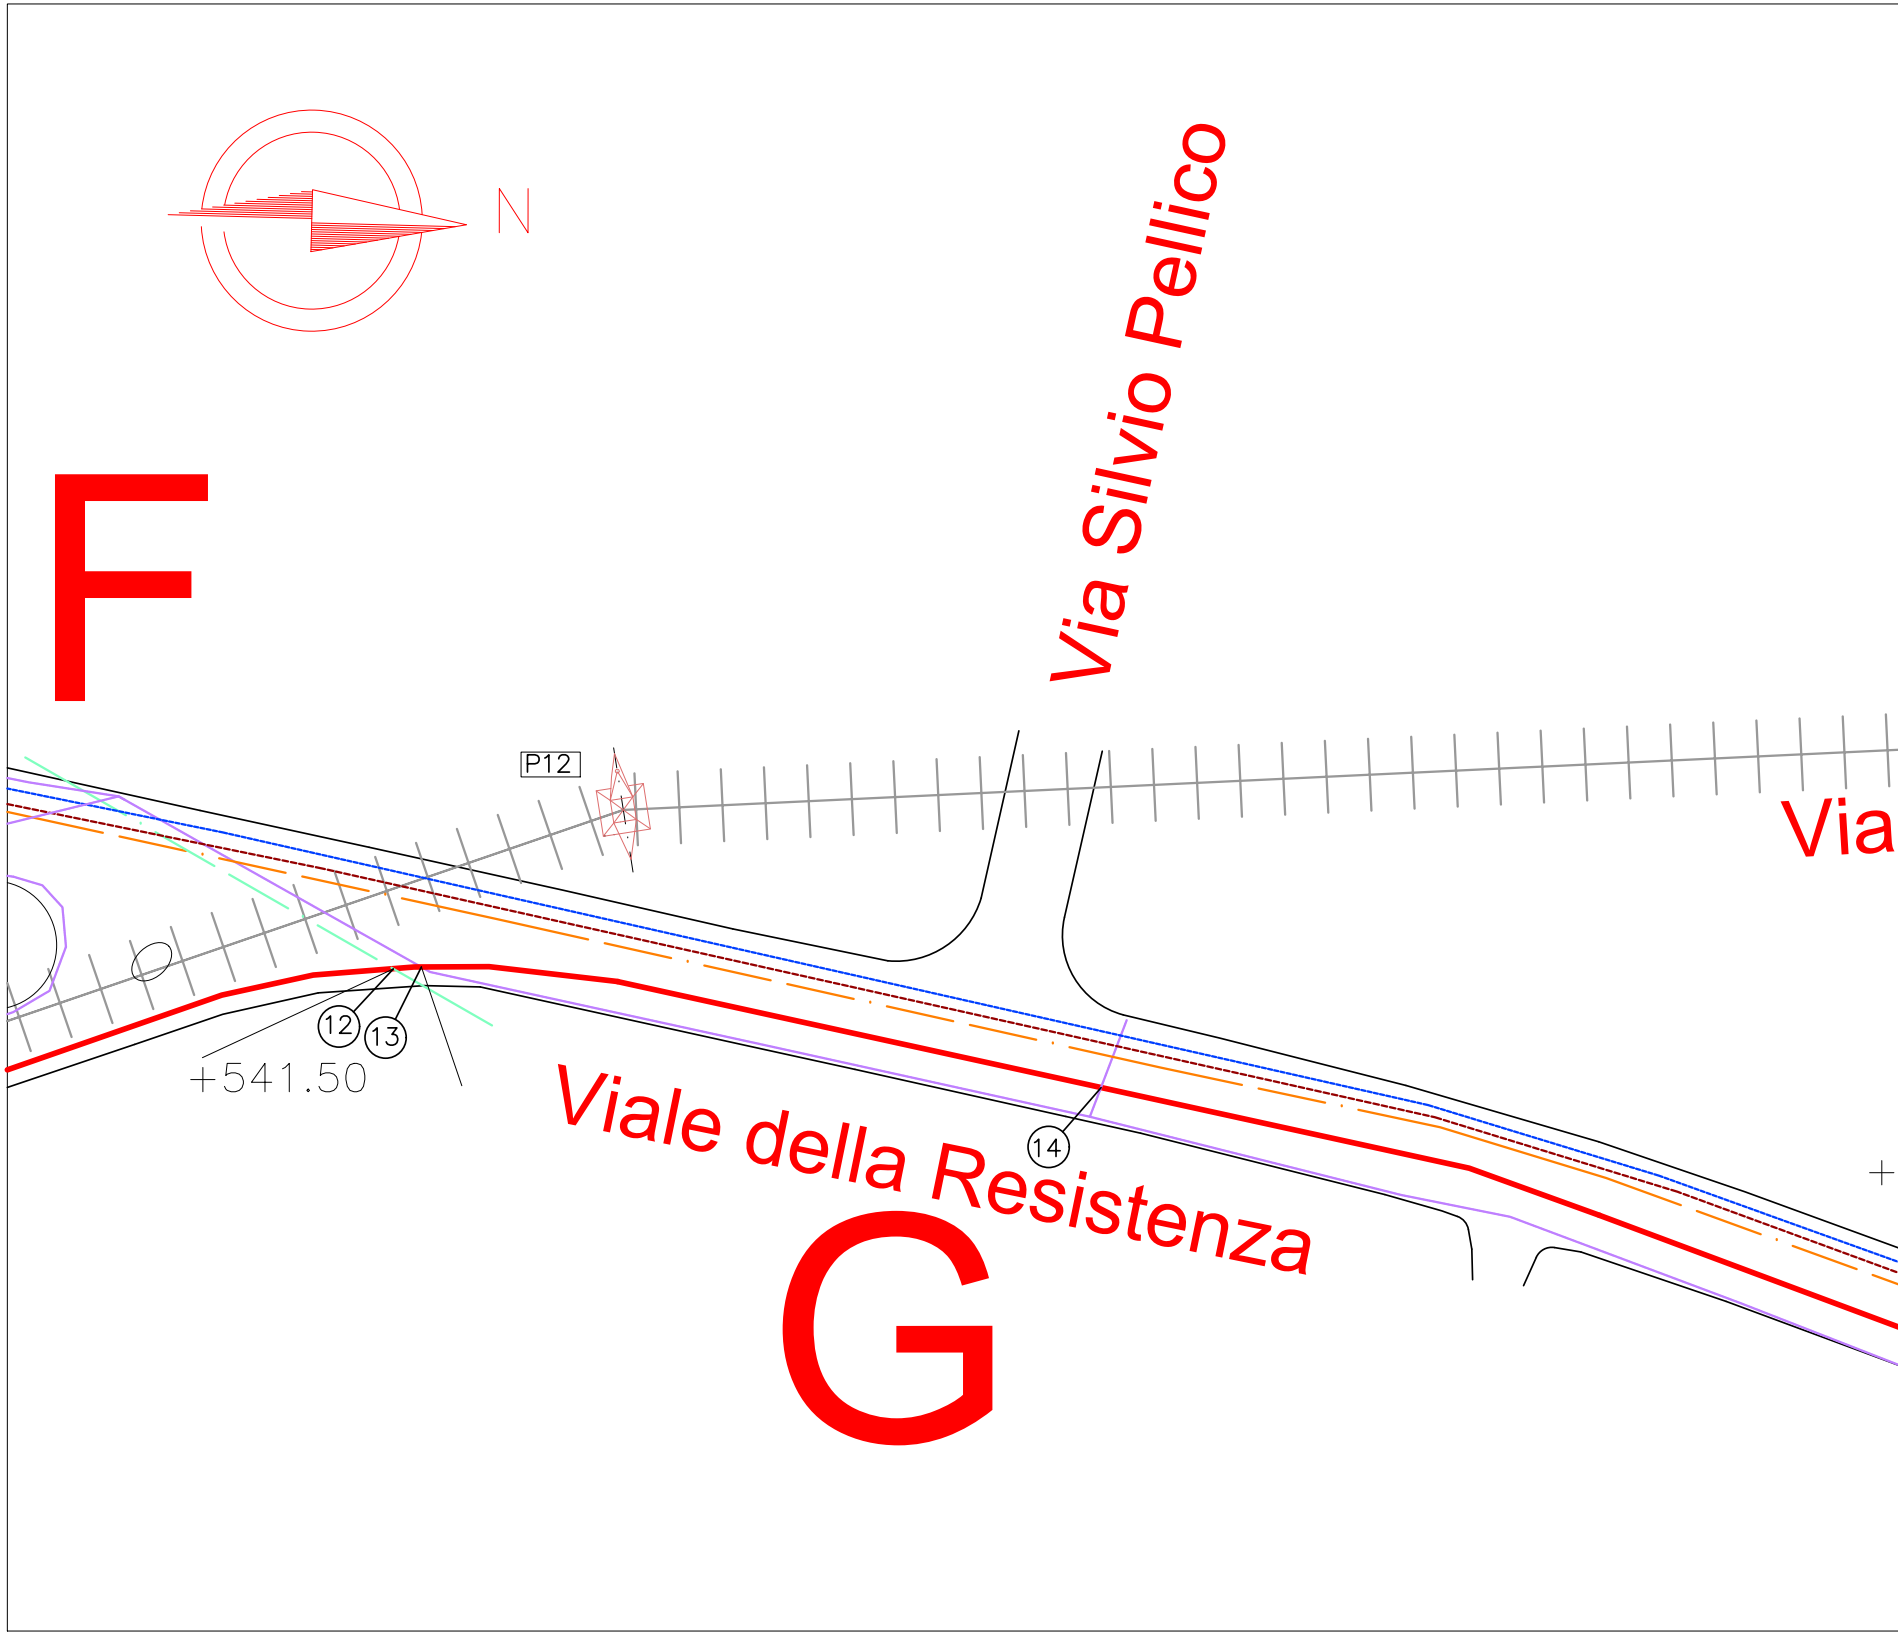
N
F
Via Silvio Pellico
P12
Via
12
13
+541.50
14
Viale della Resistenza
G

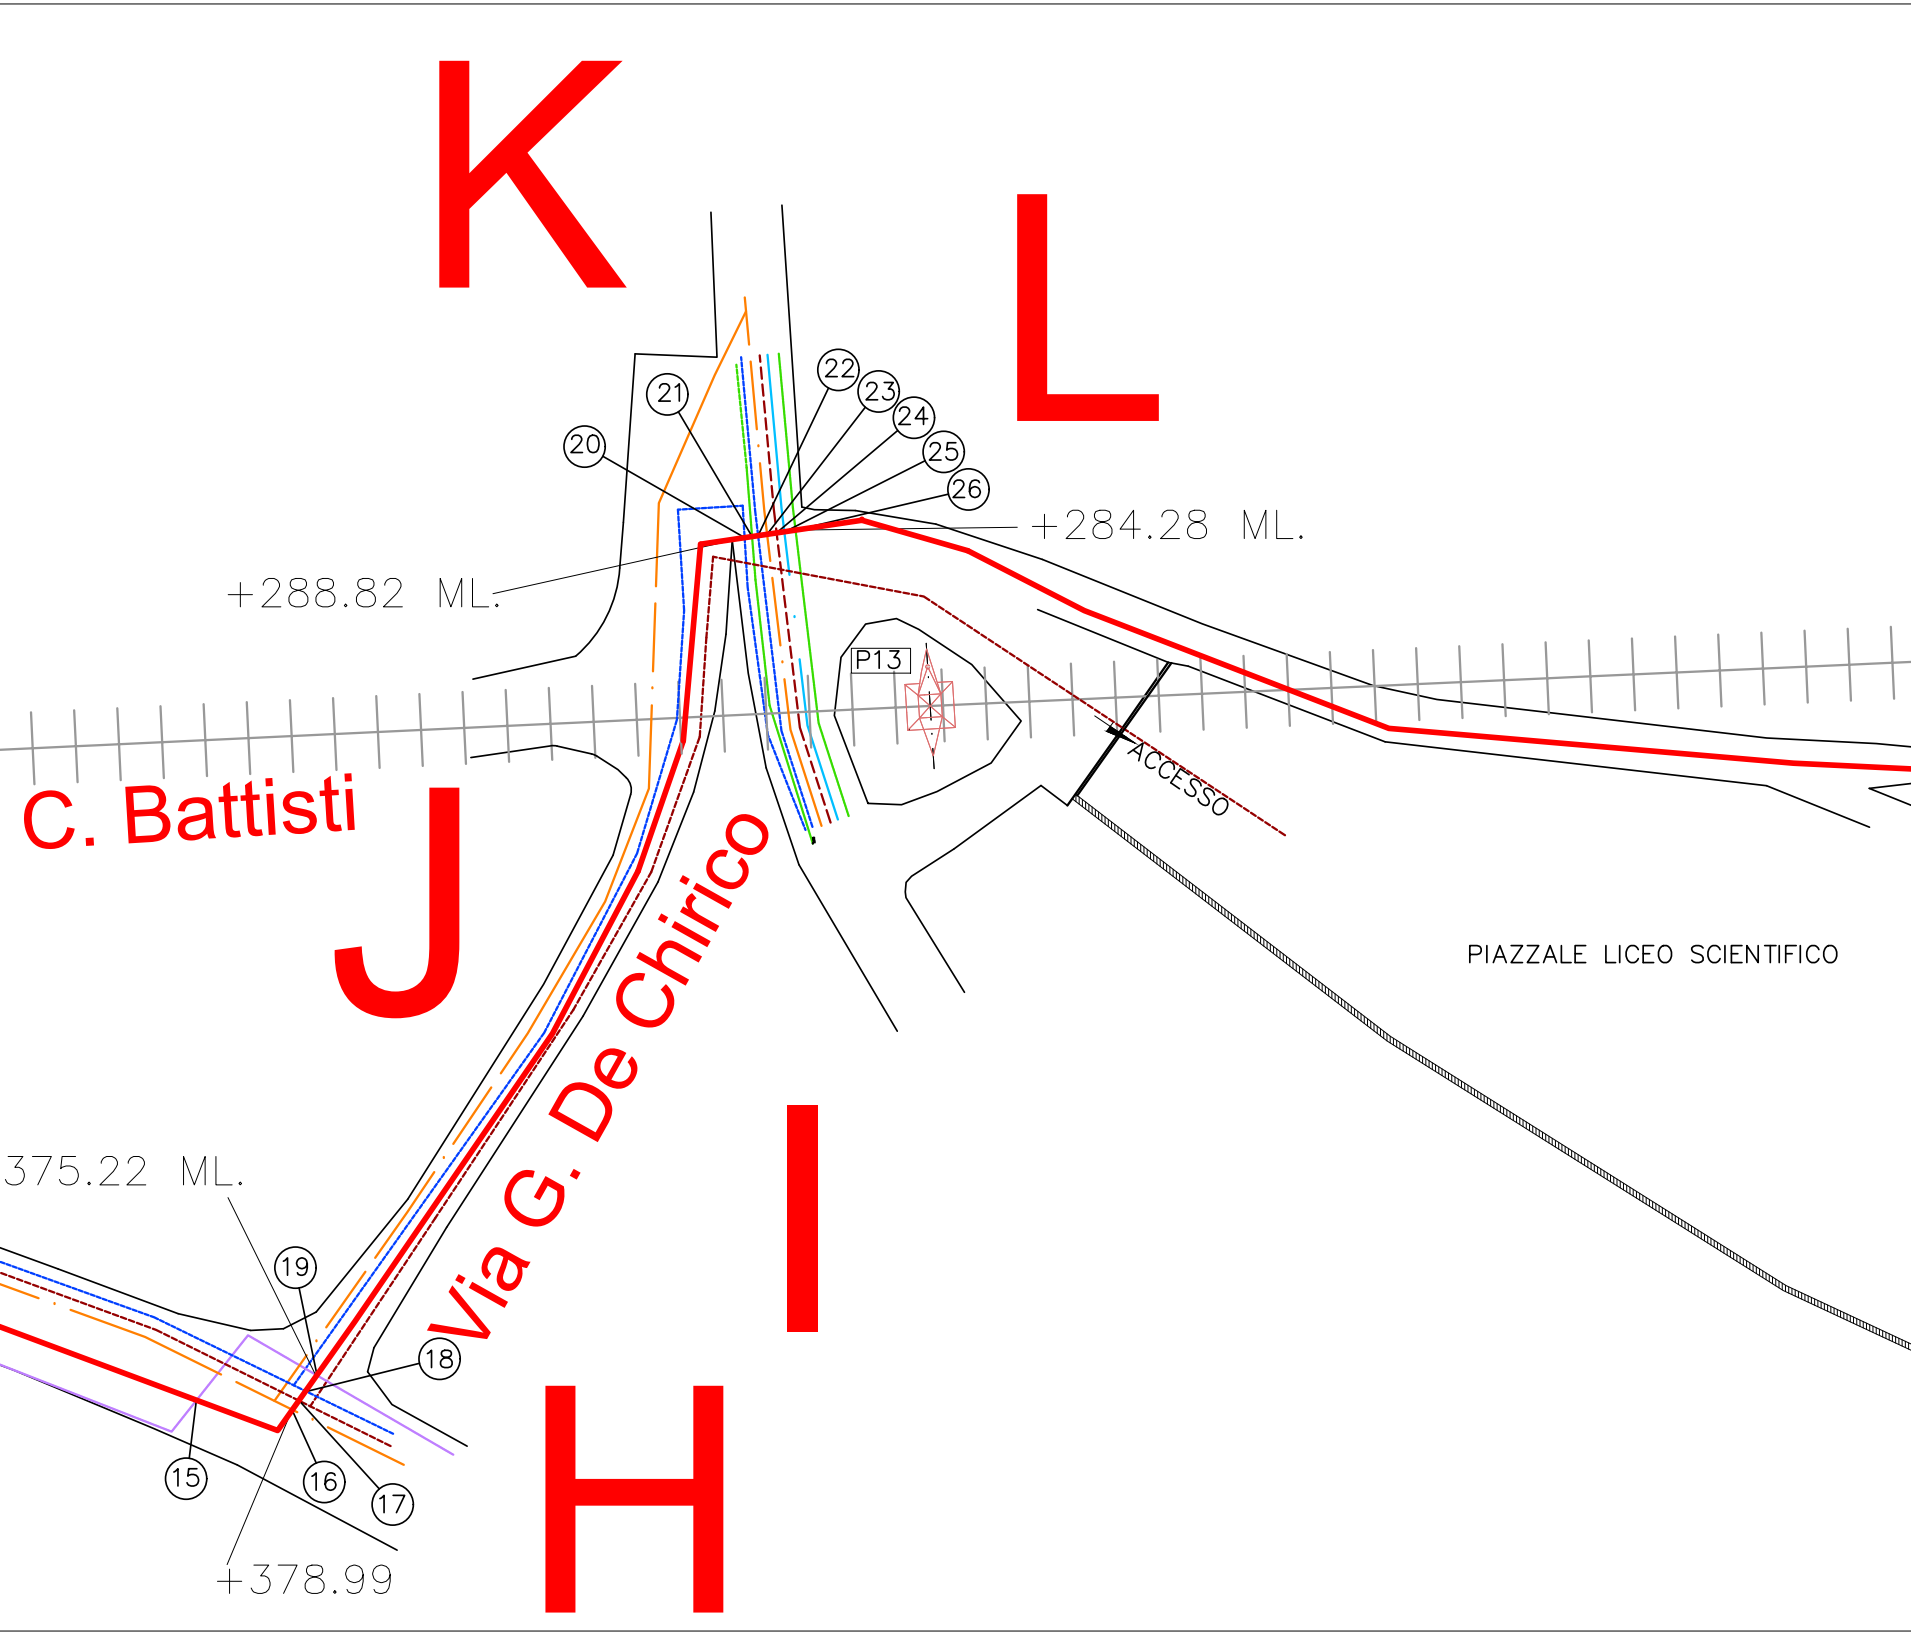
K
L
20
21
22
23
24
25
26
+284.28 ML.
+288.82 ML.
P13
ACCESSO
C. Battisti
J
Via G. De Chirico
PIAZZALE LICEO SCIENTIFICO
I
375.22 ML.
19
18
15
16
17
+378.99
H

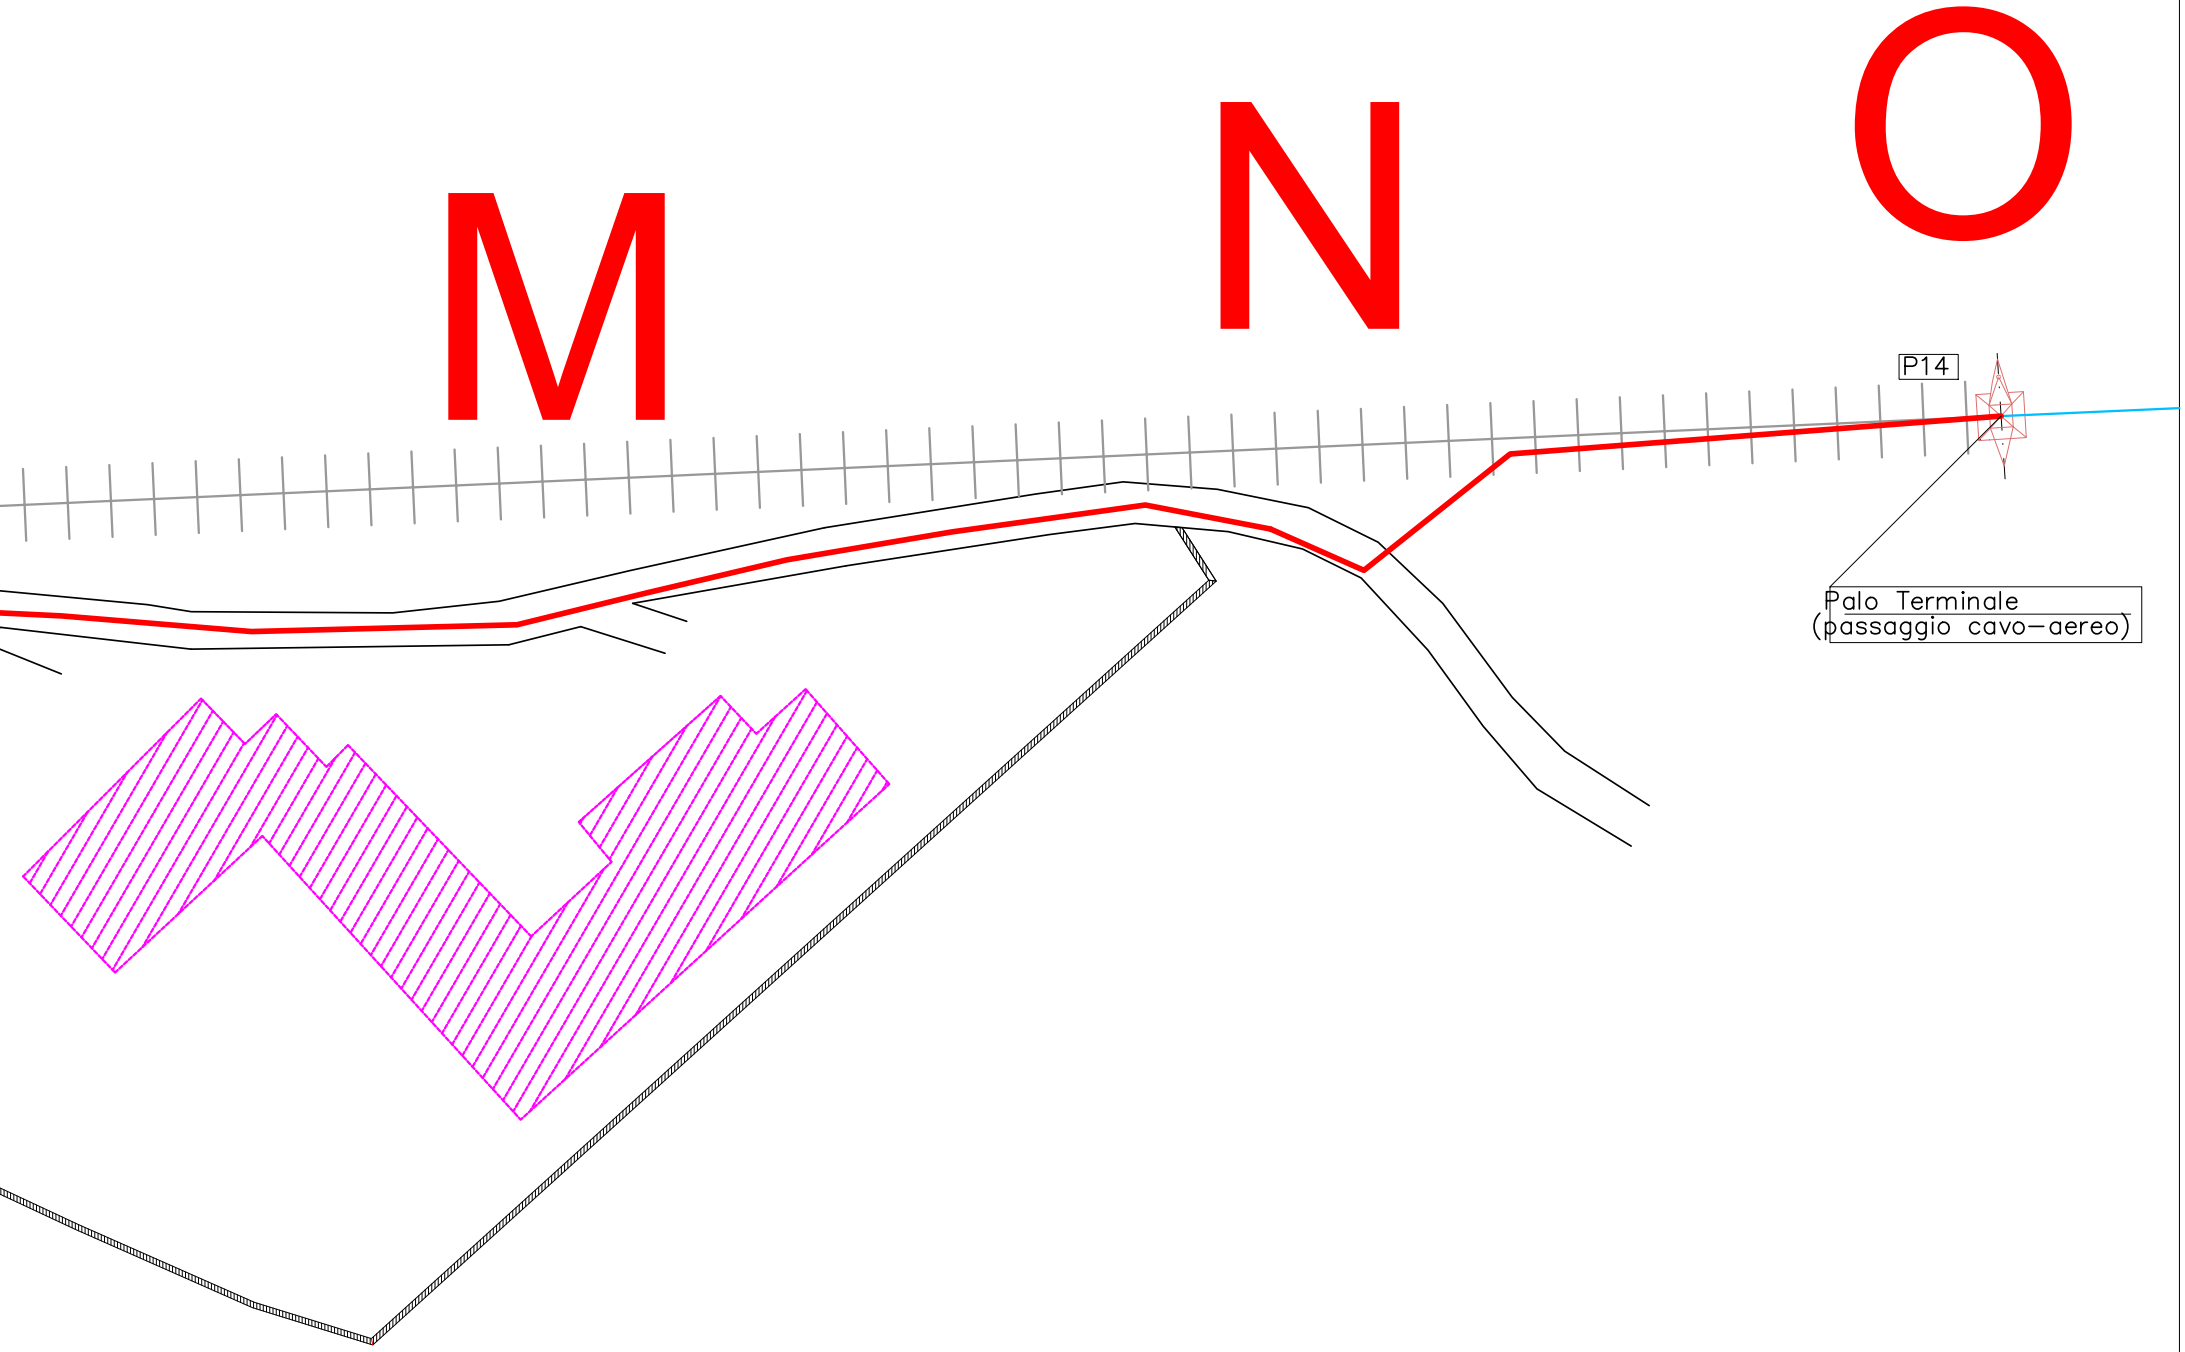
M
N
O
P14
Palo Terminale
(passaggio cavo–aereo)